



EBETAM



64 - Εργαστήρια Δοκιμών

26/01 - Φορέας Πιστοποίησης
Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.27/01 - Φορέας Πιστοποίησης
Προϊόντων & Διαδικασιών.

28/01 - Φορέας Ελέγχου Τύπου "Α".

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

*Type Examination Certificate***ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ****ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ EN3-3, EN3-6, EN3-7***For the portable extinguisher according to : EN3-3, EN3-6, EN3-7***Αριθμός Πιστοποιητικού : EX-C-085B Rev.1/06***Certificate No :***Αριθμός αναγνώρισης του Φορέα Πιστοποίησης : 0437***Identification No of the Certification body :***Ημερομηνία : 1^η Αυγούστου 2006***Date : 1st August 2006***Αριθμός Εκθεσης : EX-R-085B/03***Test Report No :***Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή :***Name and Address of the manufacturing plant***FIRE SECURITY***Κων/λεως & Σηλυβρίας 16, ΑΘΗΝΑ***Τύπος προϊόντος : Πυροσβεστήρας Κόνεως 12 kg***Product Type : Powder Extinguisher 12 kg***Κατασβεστική Ικανότητα : 43A – 183B***Capacity of extinguisher :***Μέθοδος συμπίεσης : Ενσωματωμένη Πίεση***Method of pressurization : Built in pressure***Κέλυφος : Χαλύβδινος Συγκολλητός Κύλινδρος :***Body : Welded Steel Cylinder :***Σχέδιο : PN12-03.1***Drawing :***Αρ. Πιστοποιητικού Εγκρισης Τύπου Κελύφους :***EC – Type Certification of the body :***EBETAM A.E., EX-C-085A/03****Τύπος κλειστρου :***Type of extinguisher valve :***NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL Co***Drawing : KX02-025E-00***Τύπος Ενδεικτικού Πίεσεως :***Type of Pressure Indicator :***NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL Co***Gauge Φ35, Σχέδιο : PN 12-02.1***Υλικό Πυρόσβεσης :***Extinguishing medium :***Σκόνη : CRODA ISOCOMP ABC 40***Powder :***Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού :***Validity of the Certificate :***31 Ιουλίου 2016***31st July 2016*

ΔΗΛΩΣΗ- Declaration

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 3. Μόνο τα υλικά που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο.

We here with certify that the type mentioned above meets the requirement of the EN-3. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests.

Για την EBETAM A.Ε.**Για το Τμήμα Αξιολόγησης**

Δρ. Α. Καυτής
Γενικός Διευθυντής

Στρ. Καταλής
Χημικός Μηχανικός

Συνημ. : Τεχνικό Προσάρτημα (1 σε 1)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΧ-C-085B Rev.1/06

1. ΚΕΛΥΦΟΣ

ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜ.ΣΧΕΔΙΟΥ	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΒΑΡΟΣ (kgr)	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Χαλύβδινος Συγκολλητός κύλινδρος	PN12-03.1	St 12 (FePO ₁)	---	FIRE SECURITY

2. ΚΛΕΙΣΤΡΟ

Α	ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜ.ΣΧΕΔΙΟΥ	ΒΑΡΟΣ (gr)	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Squeeze lever valve	KX02-025E-00		NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL Co

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΙΕΣΕΩΣ


Α	ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜ.ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Gauge Φ 35	PN12-02.1	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL Co

4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Ningbo Kaixuan Fire Control Co, Σχέδιο : KX09-007-03B-87

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ

CRODA ISOCOMP ABC 40

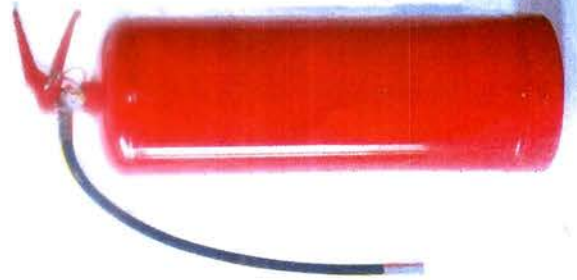

085B-Rev.1.doc/airt