



EBETAM



64 - Εργαστήρια Δοκιμών

26/01 - Φορέας Πιστοποίησης
Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας27/01 - Φορέας Πιστοποίησης
Προϊόντων & Διαδικασιών.

28/01 - Φορέας Ελέγχου Τύπου "Α".

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Type Examination Certificate

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ EN3-3, EN3-6, EN3-7

For the portable extinguisher according to : EN3-3, EN3-6, EN3-7

Αριθμός Πιστοποιητικού : EX-C-084B Rev.1/06

Certificate No :

Αριθμός αναγνώρισης του Φορέα Πιστοποίησης : 0437

Identification No of the Certification body :

Ημερομηνία : 1^η Αυγούστου 2006

Date : 1st August 2006

Αριθμός Εκθεσης : EX-R-084B/03

Test Report No :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή :

Name and Address of the manufacturing plant :

FIRE SECURITY

Κων/λεως & Σηλυβρίας 16, ΑΘΗΝΑ

Τύπος προϊόντος : Πυροσβεστήρας Κόνεως 6 kg

Product Type : Powder Extinguisher 6 kg

Κατασβεστική Ικανότητα : 21A – 113B

Capacity of extinguisher :

Μέθοδος συμπίεσης : Ενσωματωμένη Πίεση

Method of pressurization : Built in pressure

Κέλυφος : Χαλύβδινος Συγκολλητός Κύλινδρος

Body : Welded Steel Cylinder :

Σχέδιο : PN6-03.1

Drawing :

Αρ. Πιστοποιητικού Εγκρισης Τύπου Κελύφους :

EC – Type Certification of the body :

EBETAM A.E., EX-C-084A/03

Τύπος κλείστρου :

Type of extinguisher valve :

NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL Co

Drawing : KX02-025E-00

Τύπος Ενδεικτικού Πίεσεως :

Type of Pressure Indicator :

NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL Co

Drawing : PN 6-02.1

Υλικό Πυρόσβεσης :

Extinguishing medium :

Σκόνη : CRODA ISOCOMP ABC 40

Powder :

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού :

Validity of the Certificate :

31 Ιουλίου 2016

31st July 2016

ΔΗΛΩΣΗ- Declaration

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 3. Μόνο τα υλικά που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο.

We here with certify that the type mentioned above meets the requirement of the EN-3. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Δρ. Α. Τζεμπής
Γενικός Διευθ.

Στα Καταλή
Χημικός Μηχικός

Συνημ. : Τεχνικό Προσάρτημα (1 σελ.)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΧ-C-084B Rev.1/06

1. ΚΕΛΥΦΟΣ

ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜ.ΣΧΕΔΙΟΥ	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Χαλύβδινος Συγκολλητός κύλινδρος	PN6-03.1	St 12 (FePO ₁)	---	FIRE SECURITY

2. ΚΛΕΙΣΤΡΟ

A	ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜ.ΣΧΕΔΙΟΥ	ΒΑΡΟΣ (gr)	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Squeeze lever valve	KX02-025E-00		NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL Co

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΙΕΣΕΩΣ

A	ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜ.ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	Gauge φ 35	PN6-02.1	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL Co


4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Ningbo Kaixuan Fire Control Co, Σχέδιο : KX09-007-03A

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ

CRODA ISOCOMP ABC 40

2/2

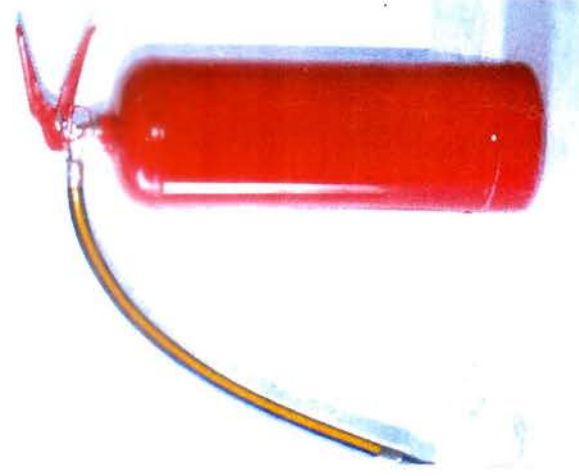

084B-Rev.1.doc/art